

의뢰자(기관) : 영남개발(주)

공 사 명 : 포은도서관 철거공사

공사형태 : 건축물 철거

공기 중 석면비산 농도측정 결과 보고서

2013. 03. 09

측정자(분석자 포함)

성 명	자격 종목 및 등급	자격 등록번호	비 고
전 신 영	산업위생관리기사	09201041088D	측정자
이 민 경	산업보건전공	-	분석자

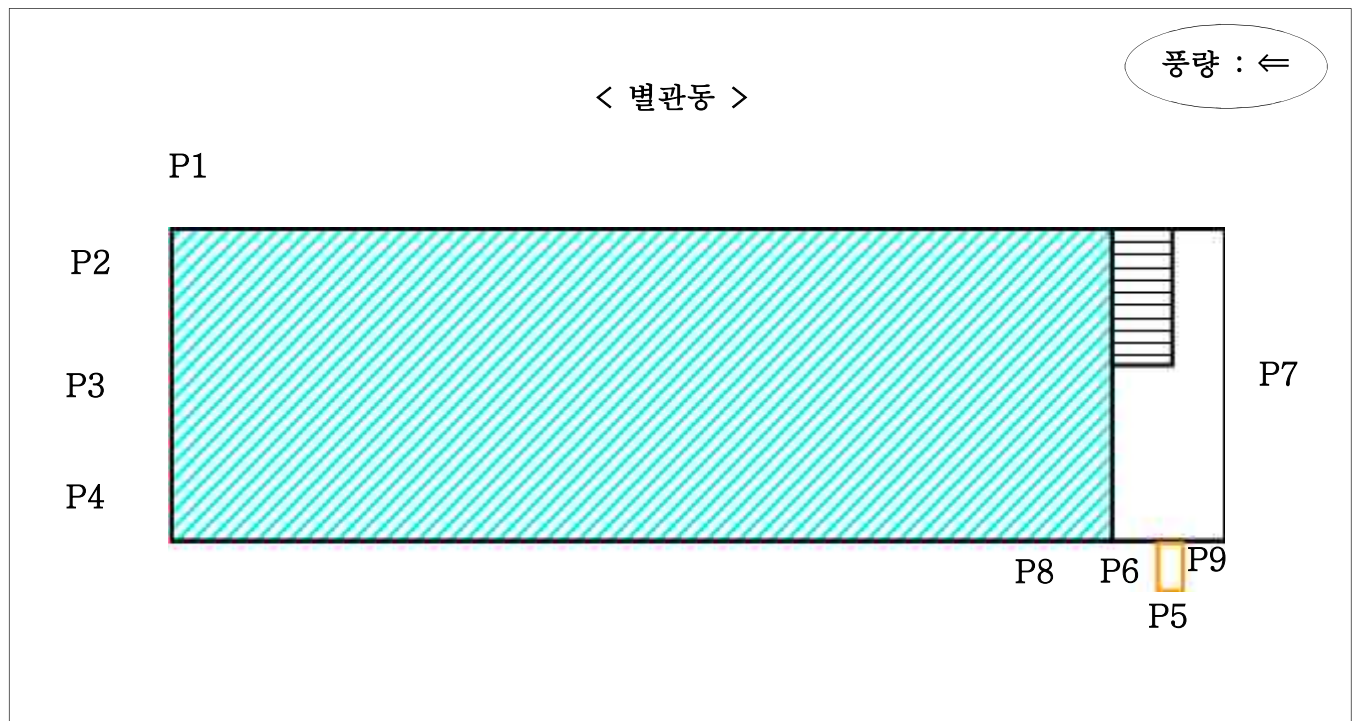
세명작업환경측정(주)

경주시 성진동 167-5번지 3층

Tel : 054) 741-7747 Fax : 054) 741-7748

< 2013년 03월 09일 >

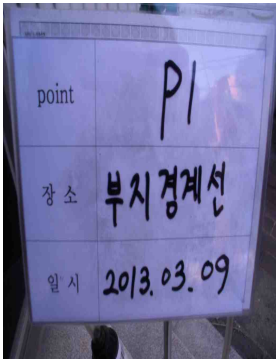
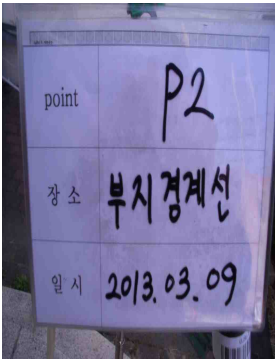
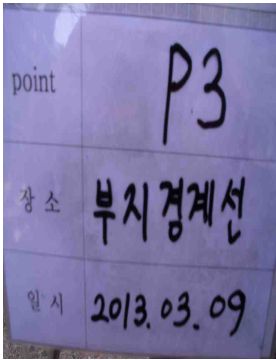
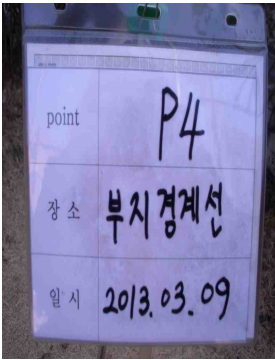
1. 측정 지점 위치(도식도)

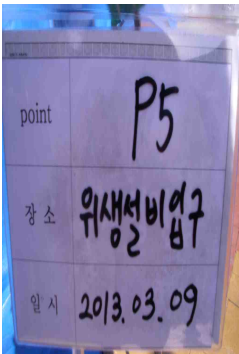
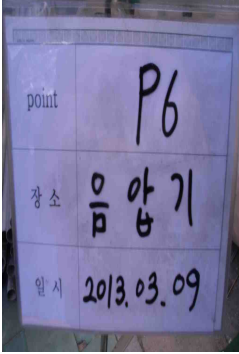
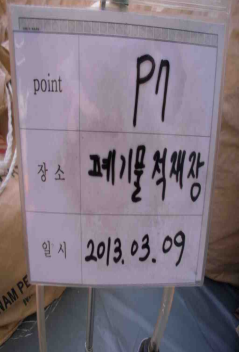
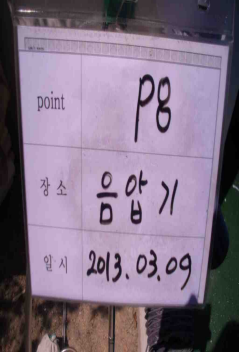
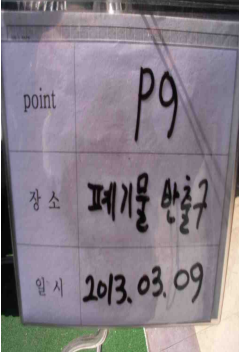


2. 측정결과(개별 석면시료)

측정지점	시료번호	유량(ℓ/min)	시간(분)	측정 결과(f/cc)	검출석면
부지경계선	P1	14.48	172	0	기준미만
부지경계선	P2	14.45	172	0.0002	기준미만
부지경계선	P3	14.52	171	0.0003	기준미만
부지경계선	P4	14.40	173	0.0001	기준미만
작업장주변(실내)	작업장주변 일반 사용자가 없으므로 해당사항없음.				
작업장주변(실외)	음압기 5M이내 설치로 해당사항없음.				
위생설비 입구	P5	14.53	32	0.0002	기준미만
음압기 배출구	P6	14.39	33	0.0002	기준미만
폐기물 적재장	P7	14.42	32	0	기준미만
음압기 배출구	P8	14.50	32	0.0004	기준미만
폐기물 반출구	P9	14.47	32	0.0005	기준미만

3. 측정사진

측정지점	P1	P2	P3	P4
측정사진				
				

측정지점	P5	P6	P7	P8	P9
측정사진					
					

◎ <개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

구분	지점		지점수	시료측정위치	비고
작업 중	부지경계선		4개 이상	부지경계선 높이 1.2-1.5m	-
	위생설비 입구		전수(1개 이상)	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	음압기		전수(1개 이상)	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함
	폐기물 반출구		전수(1개 이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-

4. 고찰의견

- 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 “석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법”으로 시행함.
- 공기는 14.39 ~ 14.53 L/min의 유량으로 9개 시료를 채취 하였으며 그 결과 공기 중 석면 농도는 0.0001~0.0005개/cm³로 기준치 미만으로 측정되었음.
(측정결과표참조)